



工事名 令和2-3年度 南國安芸赤野高架下部P25,P27, A2工事
工種 RC構脚工(P25) 測点

コンクリート養生状況


コンクリート養生状況



工事名 令和2-3年度 南國安芸赤野高架下部P25,P27, A2工事
工種 RC構脚工(P25) 測点

コンクリート養生状況

コンクリート養生状況

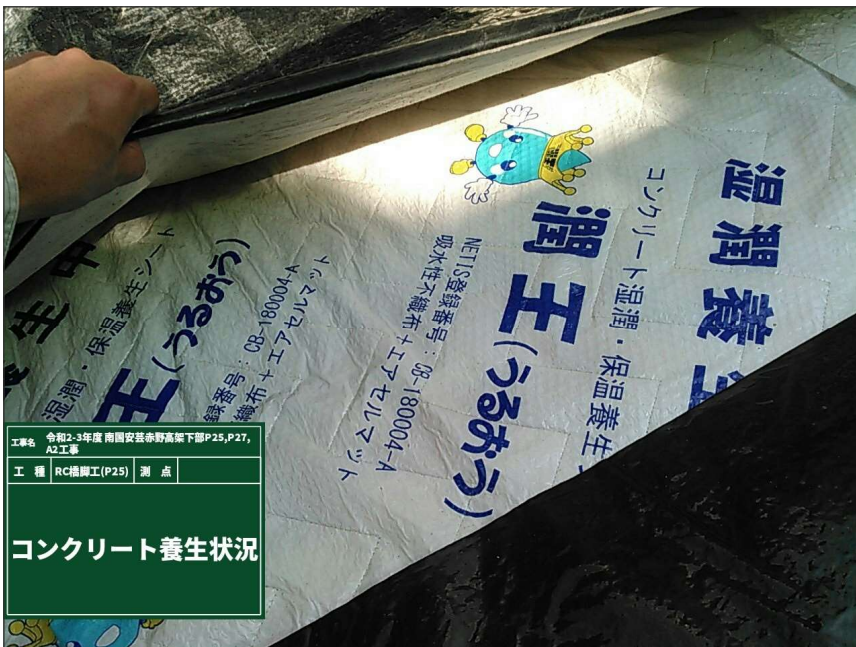


工事名 令和2-3年度 南國安芸赤野高架下部P25,P27, A2工事
工種 RC構脚工(P25) 測点

コンクリート養生状況


コンクリート養生状況



RC橋脚工(P25)
24-12-20BB
10.30(フーチング)1回目
スランプ 11.0cm
空気量 4.3%
CON温度 18.0°C
外気温 16.0°C
単位水量 170.2kg/m3
塩化物量 0.017kg/m3
テストピース 9本

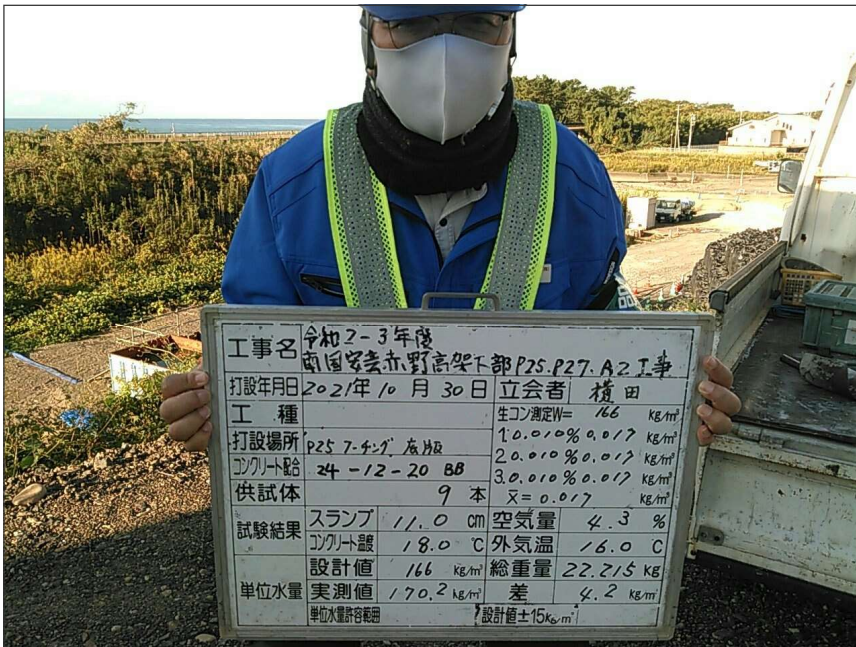


RC橋脚工(P25)
24-12-20BB
10.30(フーチング)1回目
スランプ 11.0cm
空気量 4.3%
CON温度 18.0°C
外気温 16.0°C
単位水量 170.2kg/m3
塩化物量 0.017kg/m3
テストピース 9本

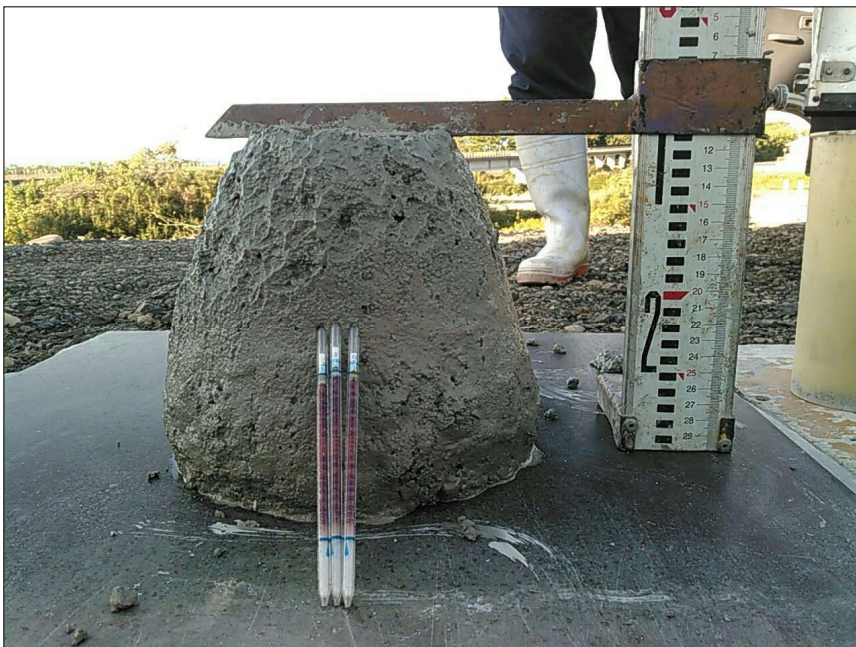

RC橋脚工(P25)
24-12-20BB
10.30(フーチング)1回目
スランプ 11.0cm
空気量 4.3%
CON温度 18.0°C
外気温 16.0°C
単位水量 170.2kg/m3
塩化物量 0.017kg/m3
テストピース 9本



RC橋脚工(P25)
24-12-20BB
10.30(フーチング)1回目
スランプ 11.0cm
空気量 4.3%
CON温度 18.0°C
外気温 16.0°C
単位水量 170.2kg/m3
塩化物量 0.017kg/m3
テストピース 9本

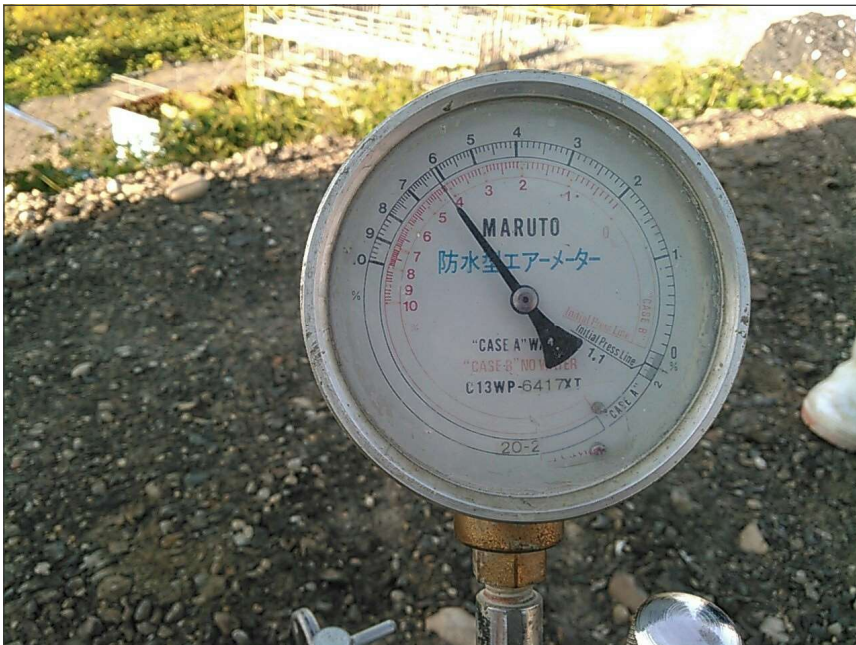

RC橋脚工(P25)
24-12-20BB
10.30(フーチング)1回目
スランプ 11.0cm
空気量 4.3%
CON温度 18.0°C
外気温 16.0°C
単位水量 170.2kg/m3
塩化物量 0.017kg/m3
テストピース 9本



RC橋脚工(P25)
24-12-20BB
10.30(フーチング)1回目
スランプ 11.0cm
空気量 4.3%
CON温度 18.0°C
外気温 16.0°C
単位水量 170.2kg/m3
塩化物量 0.017kg/m3
テストピース 9本



RC橋脚工(P25)
24-12-20BB
10.30(フーチング)1回目
スランプ 11.0cm
空気量 4.3%
CON温度 18.0°C
外気温 16.0°C
単位水量 170.2kg/m3
塩化物量 0.017kg/m3
テストピース 9本



RC橋脚工(P25)
24-12-20BB
10.30(フーチング)1回目
スランプ 11.0cm
空気量 4.3%
CON温度 18.0°C
外気温 16.0°C
単位水量 170.2kg/m3
塩化物量 0.017kg/m3
テストピース 9本



RC橋脚工(P25)
24-12-20BB
10.30(フーチング)1回目
スランプ 11.0cm
空気量 4.3%
CON温度 18.0°C
外気温 16.0°C
単位水量 170.2kg/m3
塩化物量 0.017kg/m3
テストピース 9本



RC橋脚工(P25)
24-12-20BB
10.30(フーチング)2回目
スランプ 12.0cm
空気量 3.4%
CON温度 23.0°C
外気温 26.0°C
単位水量 164.6kg/m3
テストピース 6本




RC橋脚工(P25)
24-12-20BB
10.30(フーチング)2回目
スランプ 12.0cm
空気量 3.4%
CON温度 23.0°C
外気温 26.0°C
単位水量 164.6kg/m3
テストピース 6本



RC橋脚工(P25)
24-12-20BB
10.30(フーチング)2回目
スランプ 12.0cm
空気量 3.4%
CON温度 23.0°C
外気温 26.0°C
単位水量 164.6kg/m3
テストピース 6本



RC橋脚工(P25)
24-12-20BB
10.30(フーチング)2回目
スランプ 12.0cm
空気量 3.4%
CON温度 23.0°C
外気温 26.0°C
単位水量 164.6kg/m3
テストピース 6本

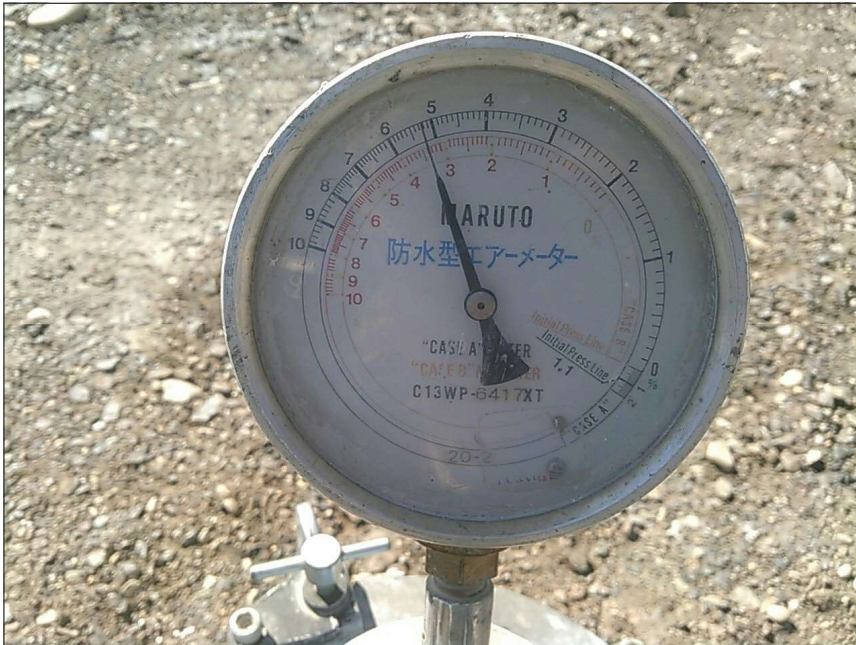

RC橋脚工(P25)
24-12-20BB
10.30(フーチング)2回目
スランプ 12.0cm
空気量 3.4%
CON温度 23.0°C
外気温 26.0°C
単位水量 164.6kg/m3
テストピース 6本



RC橋脚工(P25)
24-12-20BB
10.30(フーチング)2回目
スランプ 12.0cm
空気量 3.4%
CON温度 23.0°C
外気温 26.0°C
単位水量 164.6kg/m3
テストピース 6本